

改善上黃宜坳供水系統

工程計劃項目編號353WF



立法會發展事務委員會



水務署


Water Supplies Department

工程背景


推展理由

- 因應大埔南區的房屋發展，上黃宜坳食水供應系統的預計用水需求將會上升
- 353WF號工程計劃的一部分，包括提升現有下黃宜坳食水抽水站以及相關輸水水管，已於2020年7月提升為甲級(**369WF**)，以應付2022年每日約12 900立方米的預計用水需求。
- 由於預計用水需求在2030年將會進一步上升至每日約15 600立方米，因此需要提升353WF號工程計劃的餘下部分至甲級，以興建上黃宜坳三號食水配水庫及敷設相關食水水管。

現有上黃宜坳食水供應系統供水區

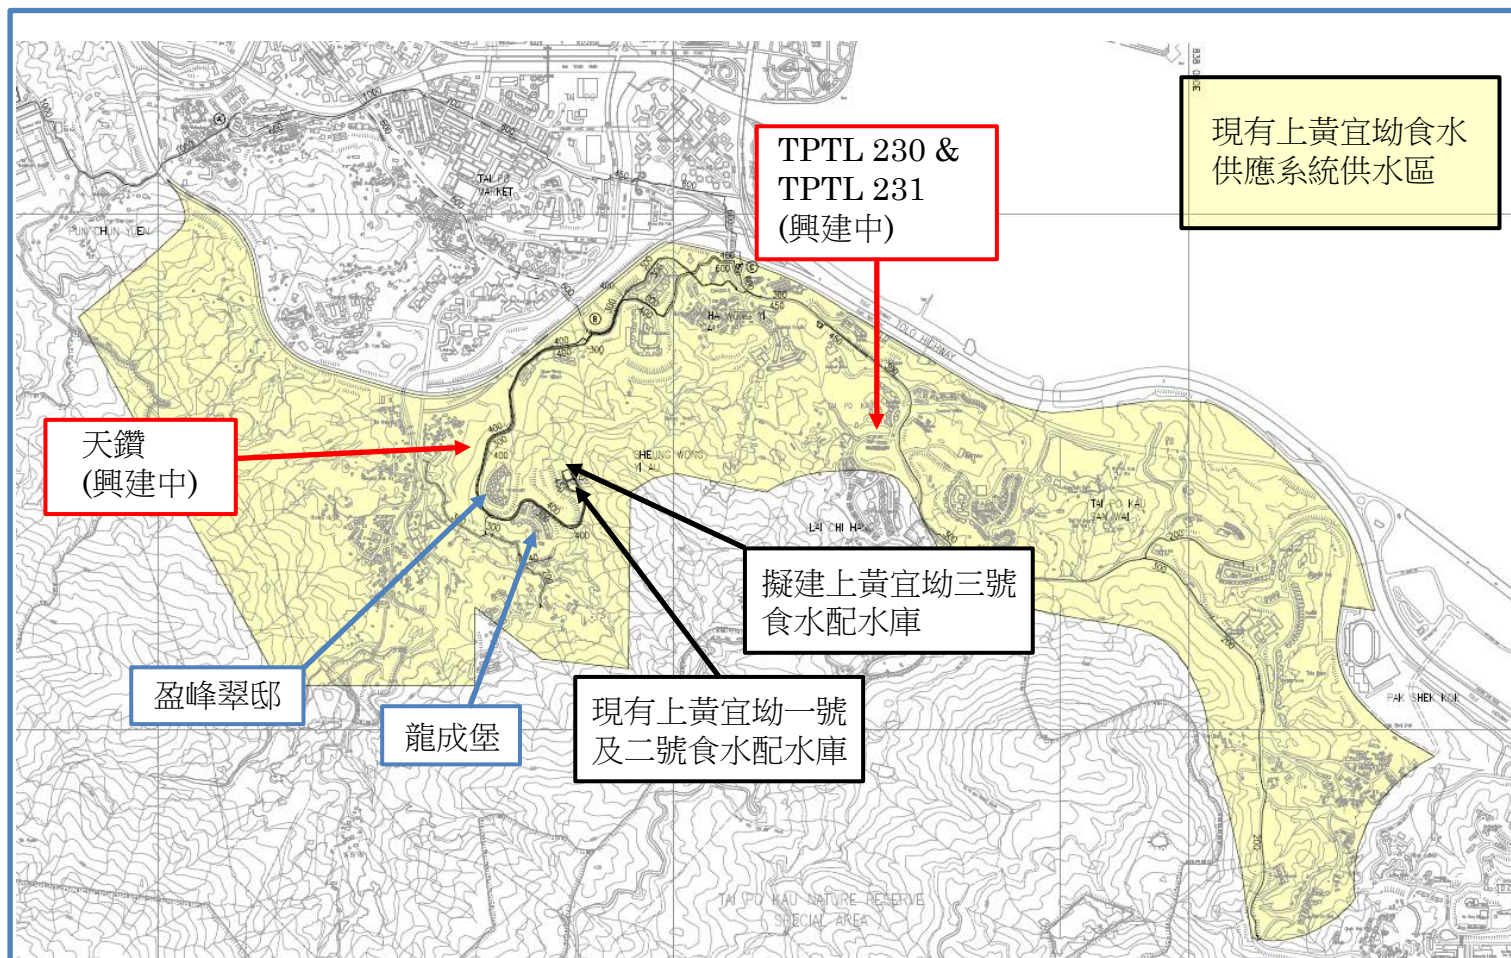

工程範圍及費用

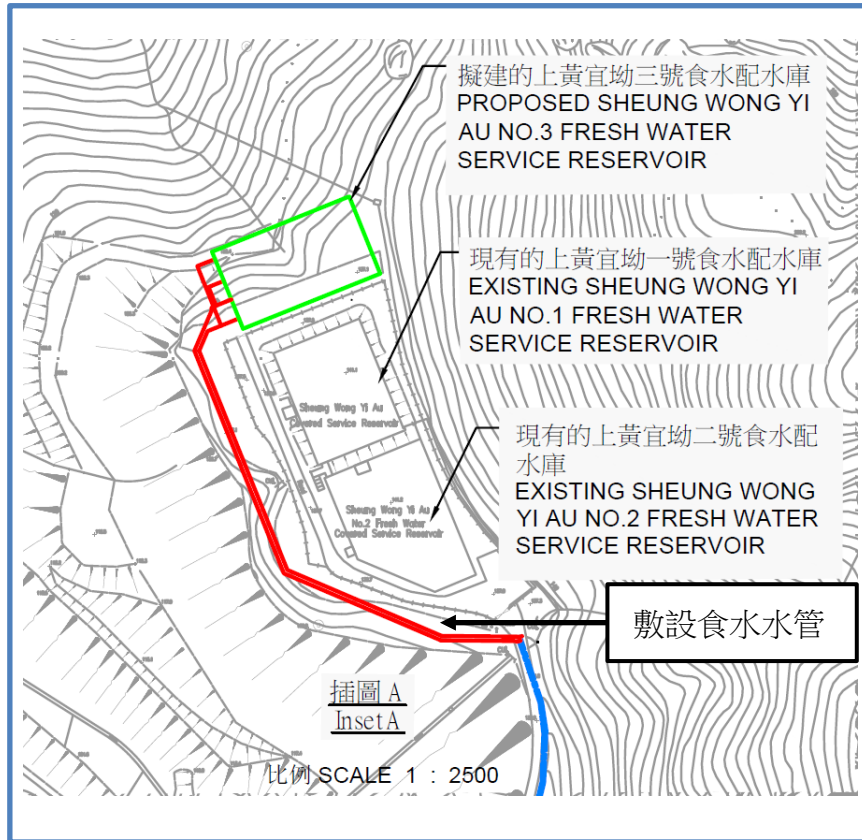

- 估計工程計劃的費用為1億3,650萬元(按付款當日價格計算)

影響及諮詢

土地影響

- 工程項目於政府土地上興建，不需要徵收任何私人用地
- 於2020年6月12日獲城規會通過規劃許可申請

交通影響

- 已為工程計劃進行交通檢討
- 工程計劃不會在建造階段及日後運作對交通造成重大影響

環境影響

- 不屬於《環境影響評估條例》(第499章)的指定工程項目
- 已為工程計劃進行初步環境審查
- 工程計劃不會對環境造成任何長遠影響

諮詢

- 於2018年11月7日諮詢大埔鄉事委員會和大埔區議會轄下的環境、房屋及工程委員會的意見
- 各委員皆支持工程計劃

時間表

