

# 荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程

## 工程計劃項目編號56WS


### 立法會發展事務委員會




水務署

Water Supplies Department

# 現時荃灣及葵涌區鹹水供應系統

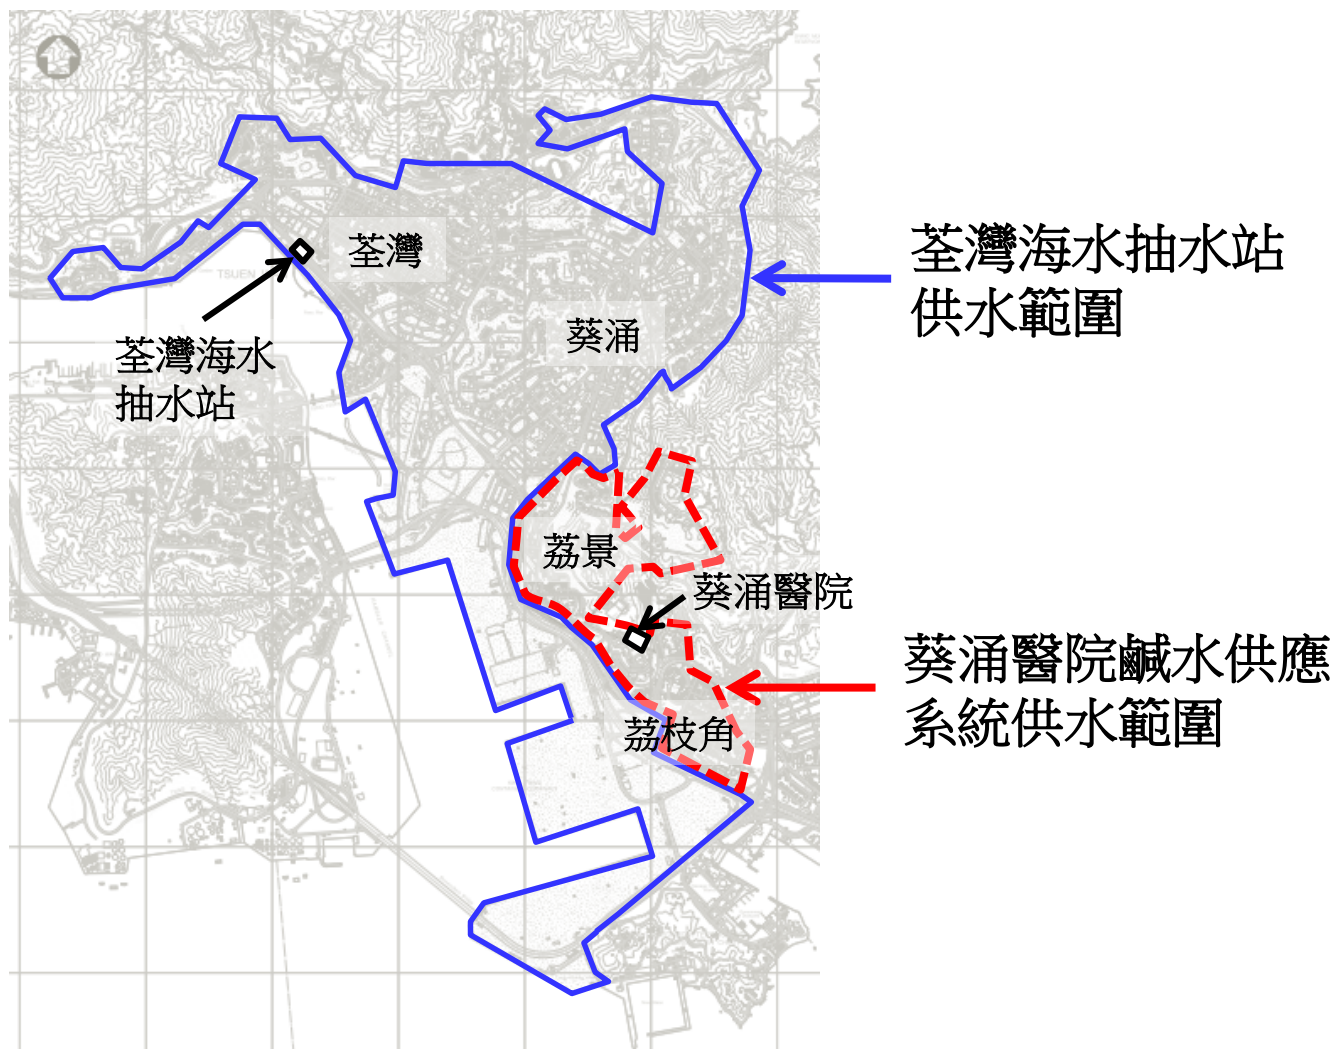

# 將來荃灣及葵涌區鹹水供應系統

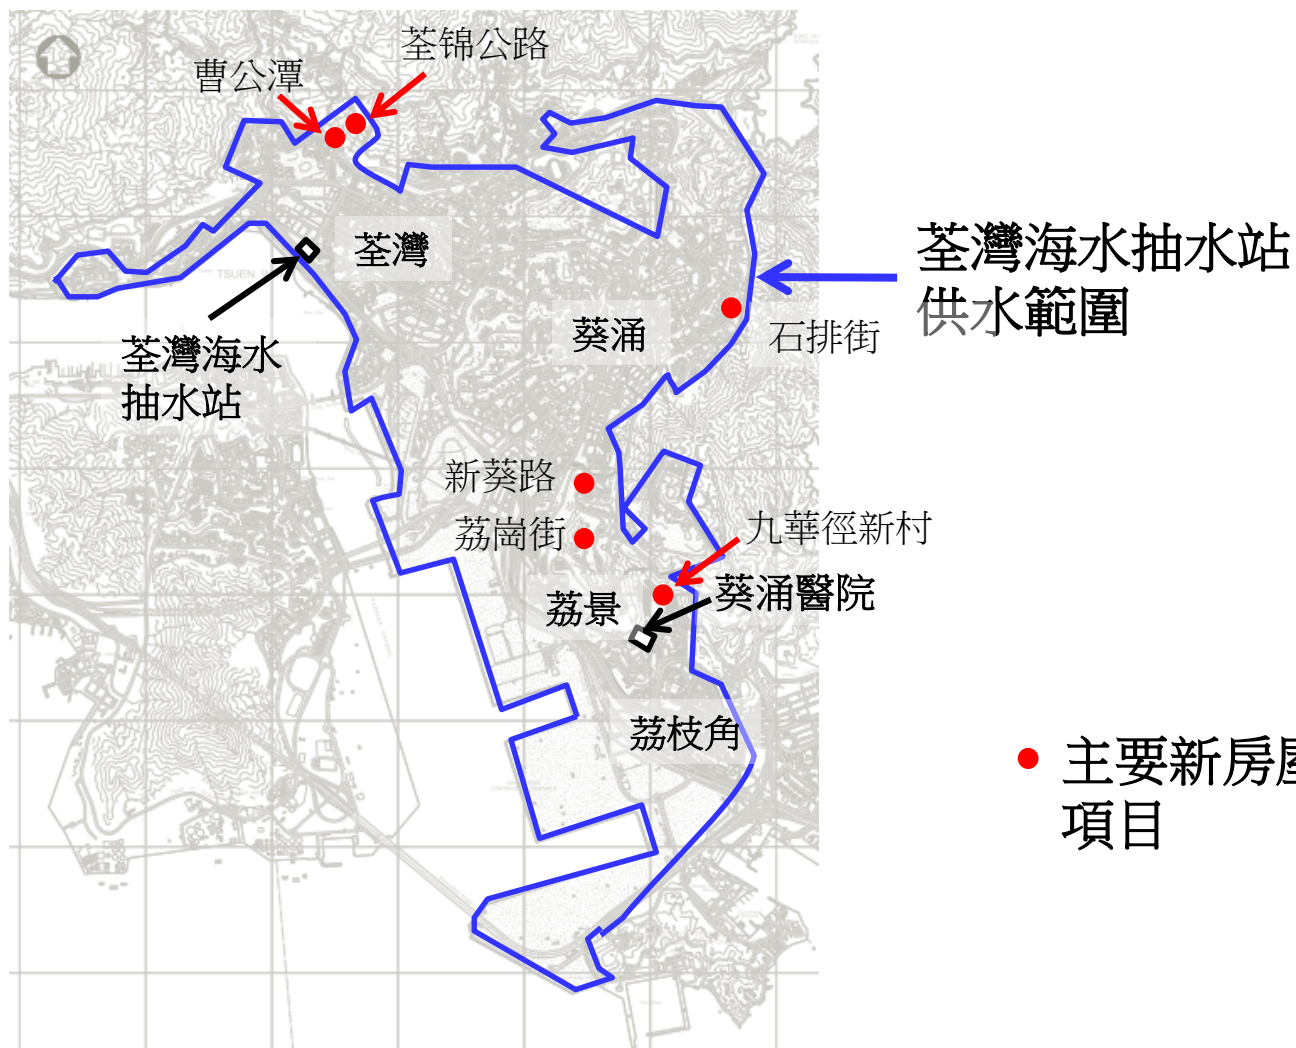


# 工程背景

## 推展理由

	現在	2025年	2032年
荃灣海水抽水站系統供應人口	51.5萬人	61.6萬人	69.7萬人
荃灣海水抽水站所需日產量	10.1萬立方米	12.0萬立方米 (現有荃灣海水抽水站的日產量為10.8萬立方米)	14.1萬立方米



# 工程範圍及費用

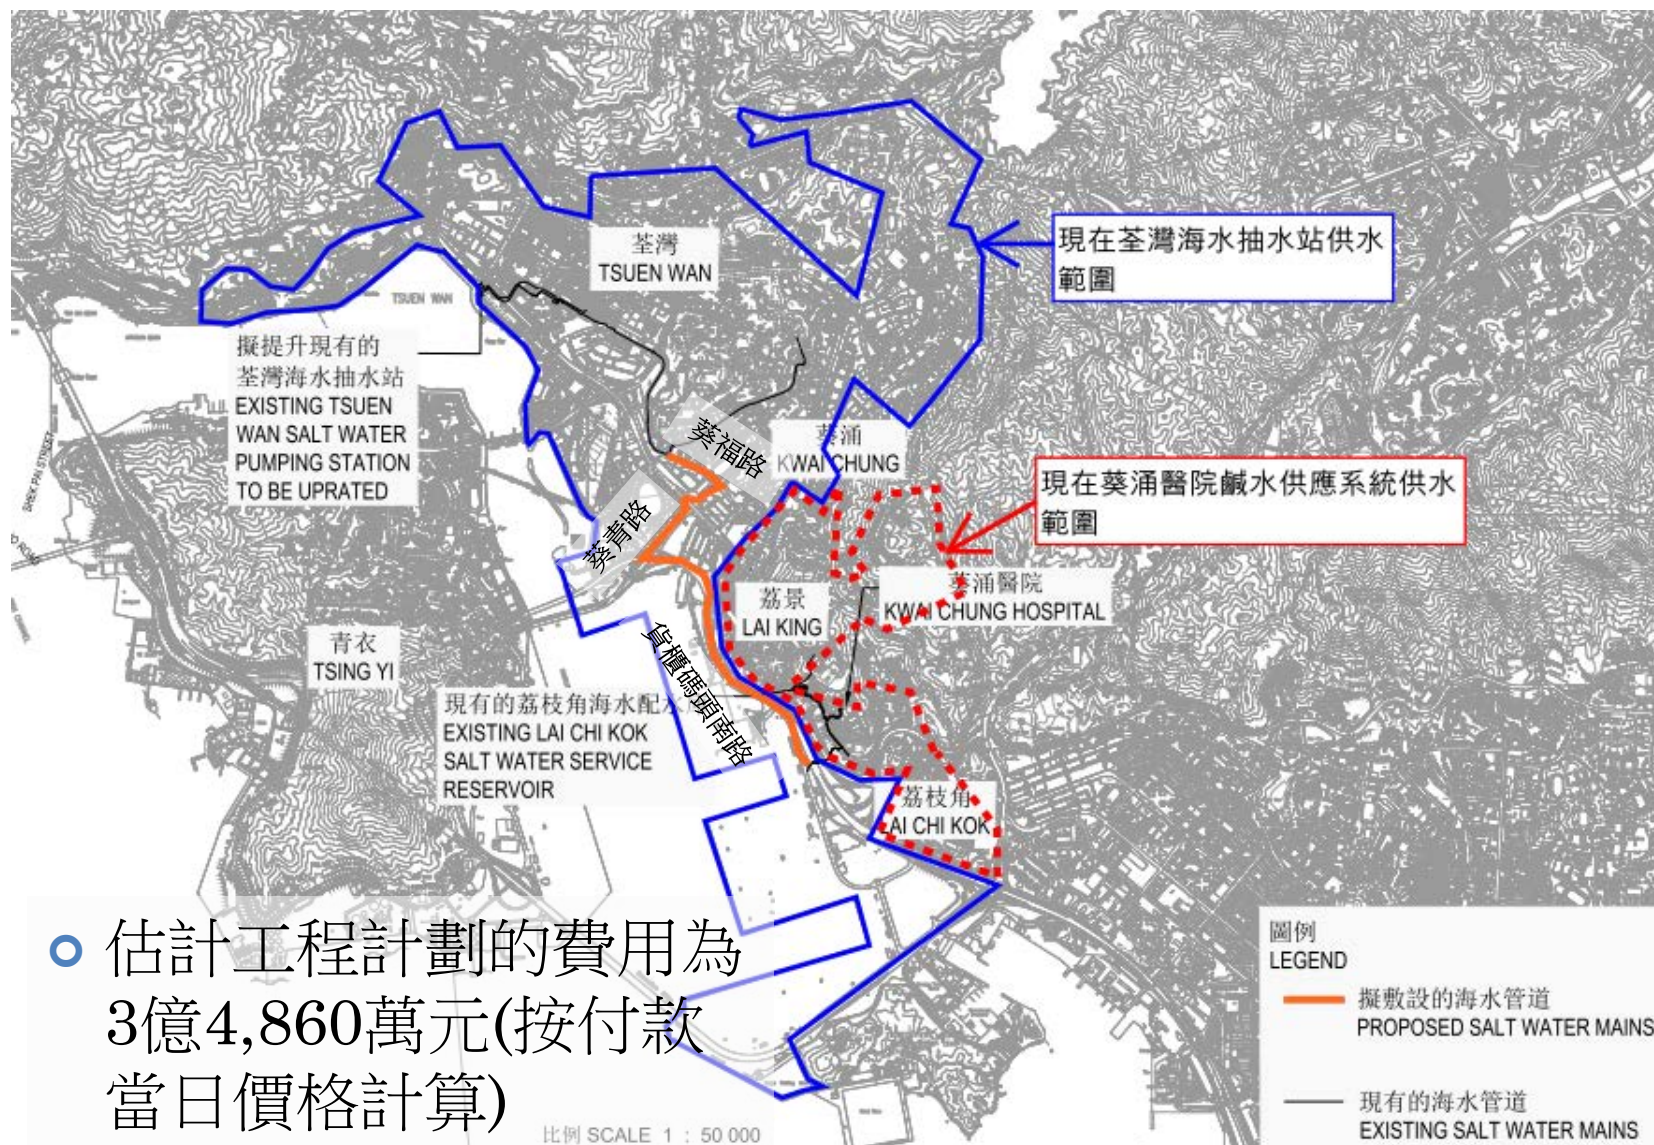

- 估計工程計劃的費用為3億4,860萬元(按付款當日價格計算)

# 影響及諮詢

## 土地影響

- 工程項目於政府土地上進行，不需要徵收任何私人用地

## 環境影響

- 不屬於《環境影響評估條例》(第499章)的指定工程項目
- 已為工程計劃進行初步環境審查
- 工程計劃不會對環境造成任何長遠影響

## 交通影響

- 已為工程計劃進行交通影響評估
- 實施適當的臨時交通管理方案，令工程計劃不會在施工期間及日後運作對交通造成重大影響

## 諮詢

- 已諮詢葵青區議會轄下的交通及運輸委員會，並取得該委員會的支持

# 時間表

