



葵青區議會 鮑銘康區議員辦事處

香港中區立法會道 1 號立法會綜合大樓
立法會交通事務委員會主席
陳恒鑌議員, BBS, JP

陳主席：

有關建議葵涌荔崗街至荔枝嶺路興建自動扶梯或升降機系統事宜

本處近日接獲多名葵涌浩景臺居民反映意見，表示建議於荔崗街近盡頭迴旋處至荔枝嶺路(近翠瑤苑位置)興建自動扶梯連接系統、升降機系統或樓梯，令區內包括浩景臺的居民以及瑪嘉烈醫院荔景大樓的使用者能夠利用系統往返荔崗街至荔枝嶺路，以方便上述人士就近步行至青山公路葵涌段的華員邨巴士總站乘巴士前往九龍，不用繞經崎嶇的山路前往該處。

本處希望 貴會能將此項目納入即將成立的上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統小組委員會進行評審，積極考慮於該位置興建自動扶梯連接系統、升降機系統或樓梯，並作初步技術可行性研究。隨函附上實地拍攝之照片以協助貴會跟進事件。懇請示覆，有勞之處，先此致謝！



葵青區議員

鮑銘康

二零一九年一月十五日

新界葵涌祖堯邨祖堯坊 A 座 105 號舖

SHOP105, BLOCK A, CHO YIU CENTRE, CHO YIU CHUEN, KWAI CHUNG, N.T.


電話: 2743 2206 傳真: 2743 2502 電郵: choyiuoffice@gmail.com



葵青區議會 鮑銘康區議員辦事處

附件：

附件一：建議興建自動扶梯連接系統、升降機系統或樓梯的位置(箭咀示)

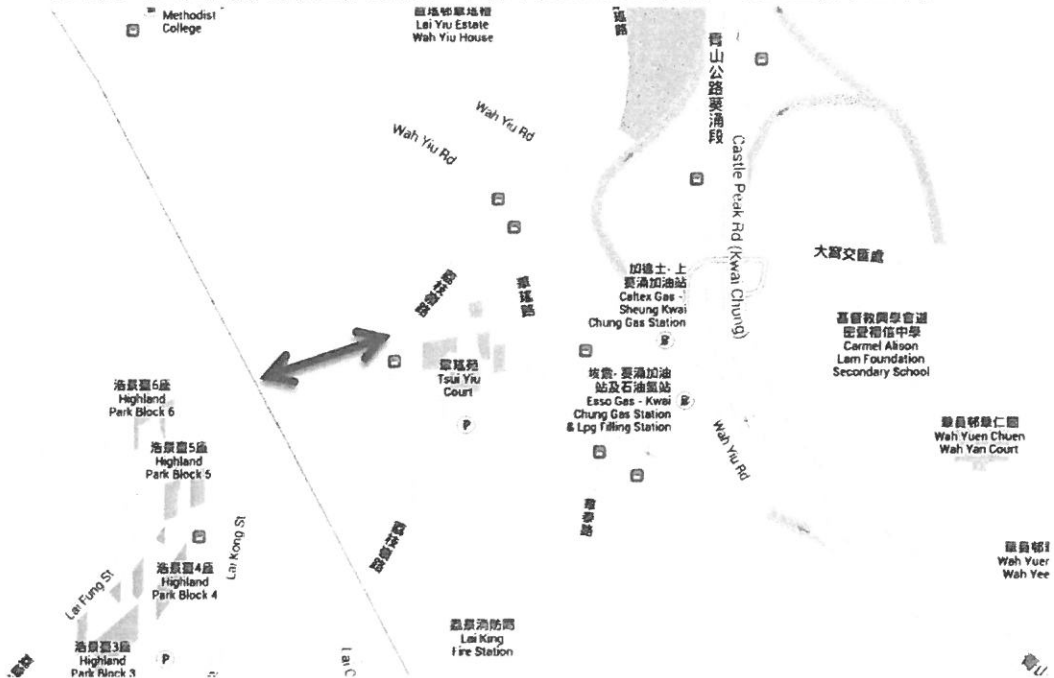

附件二：建議興建自動扶梯連接系統、升降機系統或樓梯的位置(箭咀示)



新界葵涌祖堯邨祖堯坊 A 座 105 號舖

SHOP105, BLOCK A, CHO YIU CENTRE, CHO YIU CHUEN, KWAI CHUNG, N.T.

電話: 2743 2206 傳真: 2743 2502 電郵: choyiuoffice@gmail.com